



BOLETIM SEMANAL DO SETOR ELÉTRICO Nº 71 SALA DE SITUAÇÃO MS 22/01/2021


(Leitura às 07:00 h local)

RIO CORRENTES Vazão (m³/s)				Cota (cm)
Estação	15/01	22/01		
PCH Santa Gabriela Jusante	70,5	71,8	315	

RIO COXIM VAZÃO (m³/s)				Cota (cm)
Estação	15/01	22/01		
PCH Ponte Alta Jusante	5,4	7,7	37	

RIO PARDO VAZÃO (m³/s)				Cota (cm)
Estação	15/01	22/01		
UHE Assis Chateaubriand Limão	13,2	13,7	207	
UHE Assis Chateaubriand Jusante	129,2	163	422	

RIO IVINHEMA VAZÃO (m³/s)				Cota (cm)
Estação	15/01	22/01		
UHE Itaipu Ivinhema				

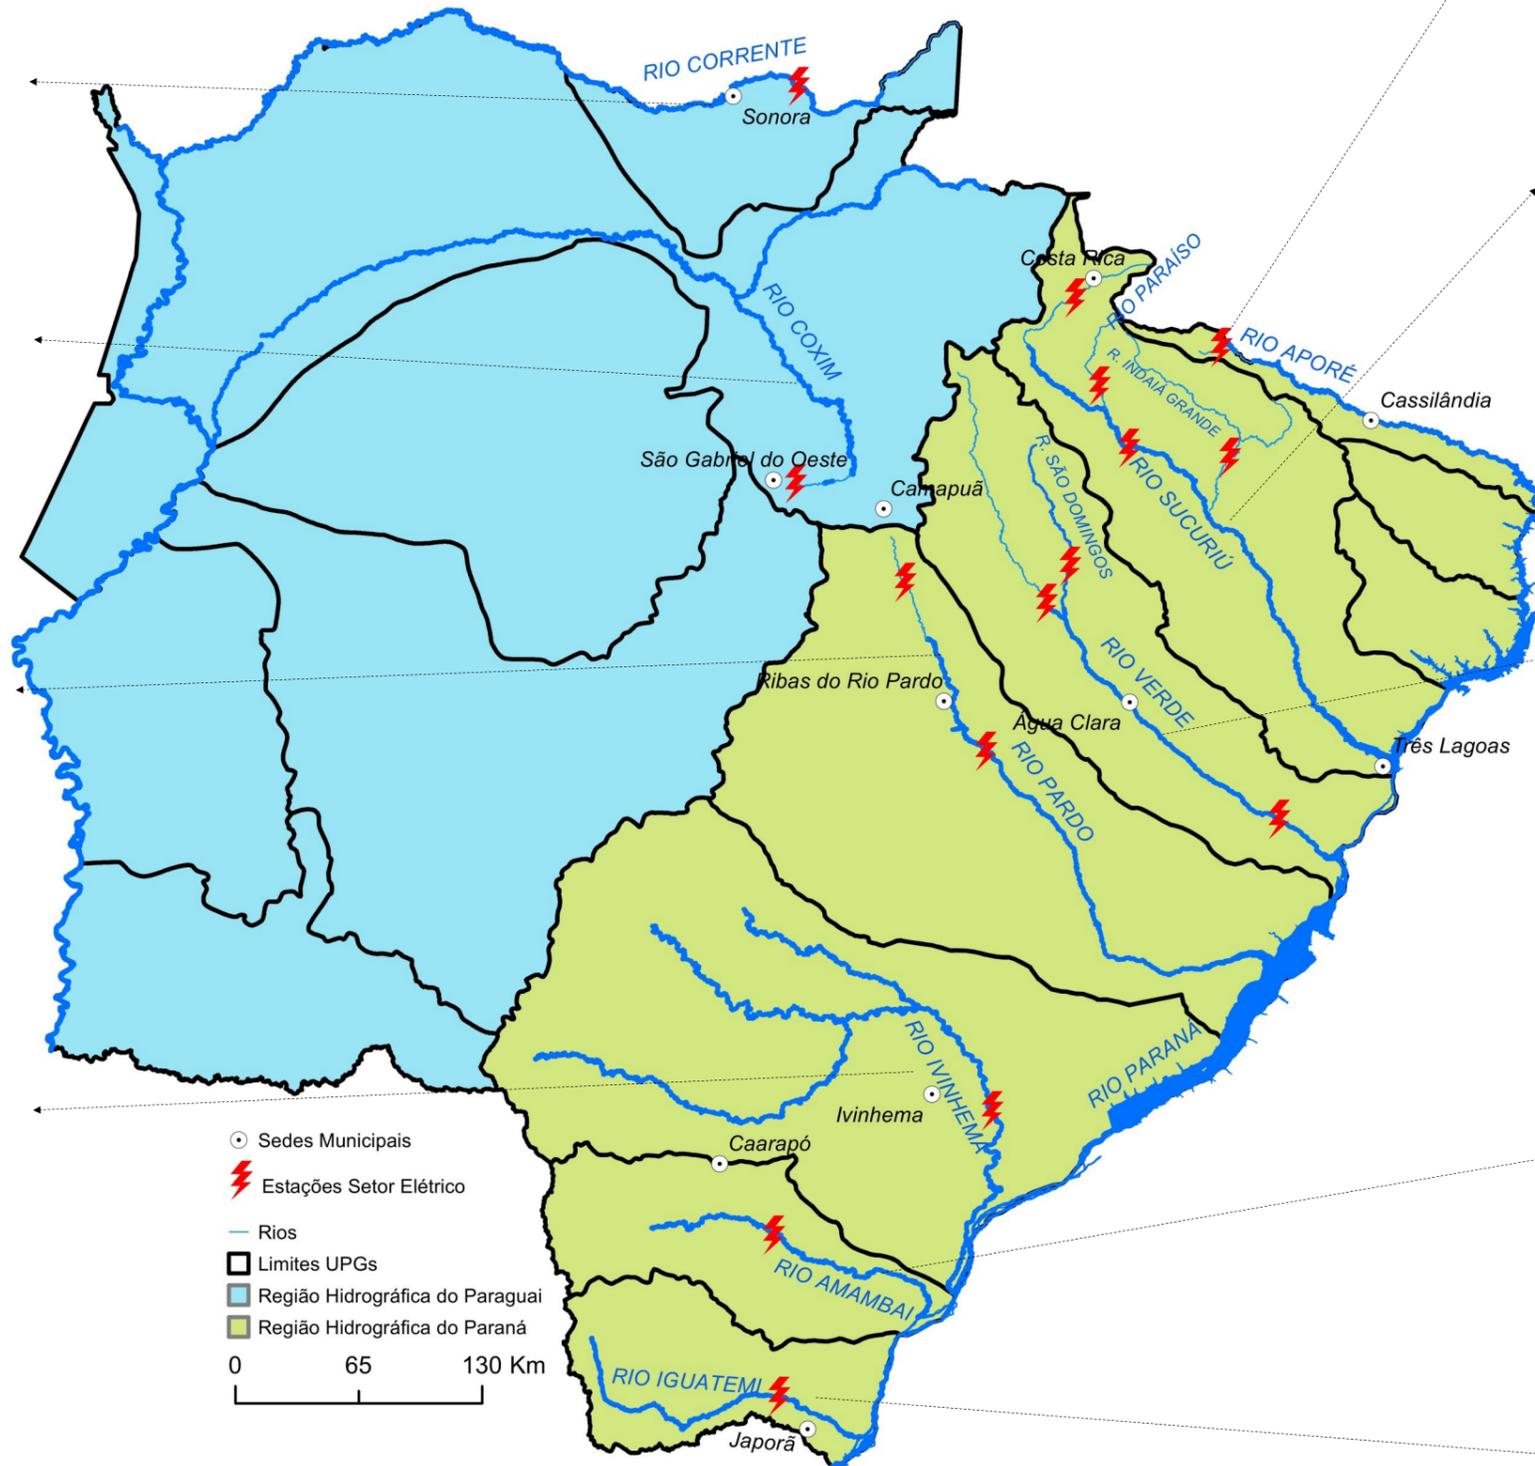

● Sedes Municipais
 ⚡ Estações Setor Elétrico
 — Rios
 □ Limites UPGs
 ■ Região Hidrográfica do Paraguai
 ■ Região Hidrográfica do Paraná
 0 65 130 Km

RIO APORE VAZÃO (m³/s)			Cota (cm)
Estação	15/01	22/01	
PCH Planalto Montante 2	2,3	2,3	18

RIO SUCURIÚ / INDAIÁ GRANDE / PARAÍSO VAZÃO (m³/s)			Cota (cm)
Estação	15/01	22/01	
PCH Costa Rica Jusante	30,4	47,9	185
PCH Alto Sucuriú Jusante			757
PCH Indaiá Grande Jusante	57,0	97,5	479
PCH Paraiso I Jusante	26,4	34,8	252

RIO VERDE / SÃO DOMINGOS VAZÃO (m³/s)			Cota (cm)
Estação	15/01	22/01	
PCH Verde 4A Jusante	156		279
UHE Porto Primavera Porto Velho	295	344	289
UHE São Domingos do Bacuri			

RIO AMAMBAÍ VAZÃO (m³/s)			Cota (cm)
Estação	15/01	22/01	
UHE Itaipu Florida			

RIO IGUATEMI VAZÃO (m³/s)			Cota (cm)
Estação	15/01	22/01	
UHE Itaipu Estrada do Iguatemi	186,4	342,5	438

Quadro de Observações:
 As estações UHE Itaipu Ivinhema e UHE Itaipu Florida estão sem informação.
 As estações Alto Sucuriú Jusante e S.Domingos do Bacuri apresentaram falhas.

LEGENDA	
	Sem Informação Atualizada
	A cota informada é do dia atual.

Fonte: Dados retirados do site da ANA, 2020. (Mais informações atualizadas acesse [AQUI](#))